

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

06.11.2018

Geschäftszeichen:

I 6-1.17.1-111/15

**Nummer:**

**Z-17.1-1005**

**Geltungsdauer**

vom: **6. November 2018**

bis: **6. November 2023**

**Antragsteller:**

**THERMOPOR GmbH**

Römerweg 2  
86497 Horgau

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung  
(bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan")  
im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich  
zugelassen/ genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und acht Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine  
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-1005 vom 26. Mai 2014. Der Gegenstand ist erstmals am  
2. April 2009 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
- 8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung - bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 – Plan" bzw. "THERMOPOR TV 8 – Plan".

(2) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:

- Länge [mm]: 247
- Breite [mm]: 240, 300, 365, 425, 490
- Höhe [mm]: 249

(3) Die Kammern der Planhochlochziegel werden werkseitig mit vorkonfektionierten nichtbrennbaren Mineralfaserdämmstoff-Formteilen gefüllt. Die Planhochlochziegel "THERMOPOR TV 7 – Plan" entsprechen in verfülltem Zustand der Rohdichteklasse 0,50. Die Planhochlochziegel "THERMOPOR TV 8 – Plan" entsprechen in verfülltem Zustand der Rohdichteklasse 0,55.

(4) Die Planhochlochziegel sind in die folgende Rohdichteklasse und die folgenden Druckfestigkeitsklassen eingestuft:

- Rohdichteklassen: 0,50, 0,55
- Druckfestigkeitsklassen: 4, 6.

#### 1.2 Genehmigungsgegenstand

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Bemessung und Ausführung von Mauerwerk im Dünnbettverfahren aus den

- "THERMOPOR TV 7 – Plan" bzw. "THERMOPOR TV 8 – Plan" Planhochlochziegeln, Lochbilder siehe Anlagen 1 bis 6, und
- dem Dünnbettmörtel 900 D mit den in der Leistungserklärung nach EN 998-2 erklärten Leistungen gemäß Anlage 8.

(2) Der Dünnbettmörtel ist mit dem speziell hierfür entwickelten Mörtelschlitten als geschlossenes Mörtelband aufzutragen.

(3) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk im Dünnbettverfahren nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA verwendet werden.

(4) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk verwendet werden.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

##### 2.1.1 Planhochlochziegel

##### 2.1.1.1 Zusammensetzung

(1) Die Planhochlochziegel sind Mauersteine, die aus Ton oder anderen tonhaltigen Stoffen mit oder ohne Sand, Brennstoffen oder anderen Zusätzen hergestellt und bei einer ausreichend hohen Temperatur gebrannt werden, um einen keramischen Verbund zu erzielen.

(2) Die Lochungen der Planhochlochziegel sind vollständig mit dem Dämmstoff nach Abschnitt 2.1.2 gefüllt.

2.1.1.2 Maße, Grenzabmaße, Form und Ausbildung

(1) Die Planhochlochziegel müssen in Form, Stirnflächenausbildung, Kammern, Kammeranordnung und Abmessungen den Anlagen 1 bis 6 entsprechen.

(2) Für die Nennmaße und die zulässigen Maßabweichungen gilt Tabelle 1. Innerhalb einer Produktion und innerhalb einer Lieferung dürfen sich die Maße des größten und des kleinsten Ziegels höchstens um die in Tabelle 1 angegebene Maßspanne unterscheiden.

Tabelle 1: Nennmaße und zulässige Maßabweichungen

|   | Länge <sup>1</sup><br>in mm | Ziegelbreite <sup>2</sup><br>in mm | Höhe<br>in mm |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nennmaße  | 247                         | 240<br>300<br>365<br>425<br>490    | 249,0         |
| Grenzabmaße   | -10/+5                      | -10/+5 bzw. -10/+8                 | -1,0/+1,0     |
| Maßspanne   | 10                          | 10 bzw. 12                         | 1,0           |
| <sup>1</sup> Es gelten die Maße als Abstand der Außenfläche Feder der einen Stirnseite und der Nutgrundfläche der anderen Stirnseite.<br><sup>2</sup> Ziegelbreite gleich Wanddicke |                             |                                    |               |

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Höhe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und anzugeben.

(4) Die Lagerflächen der Planhochlochziegel müssen eben und planparallel sein.

(5) Die Prüfung der Ebenheit der Lagerflächen ist gemäß DIN EN 772-20 durchzuführen. Die Abweichung von der Ebenheit der Fläche darf 1,0 mm nicht überschreiten.

(6) Die Prüfung der Planparallelität der Lagerflächen ist gemäß DIN EN 772-16 durchzuführen. Die Abweichung darf nicht größer als 1,0 mm sein.

(7) Die Planhochlochziegel müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Gesamtlochquerschnitt  $\leq 62,0 \%$
- Kammerform und Kammeranordnung nach Anlagen 1 bis 6
- Mindeststegdicken nach den Anlagen 1 bis 6
- Stirnflächenausbildung nach den Anlagen 1 bis 6

(8) Die Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschließlich beider Außenstege in jedem Steinlängsschnitt), bezogen auf die Steinlänge, müssen der Tabelle 2 entsprechen.

**Tabelle 2:** Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlänge

| Wanddicke<br>mm | Kammerreihen-<br>anzahl | Summe<br>der Querstegdicken $\Sigma s$<br>mm/m |
|-----------------|-------------------------|--|
| 240             | 4                       | $97 \leq \Sigma s \leq 105$                    |
| 300             | 5                       |  |
| 365             | 6                       |  |
| 425             | 7                       |  |
| 490             | 8                       |  |

### 2.1.1.3 Druckfestigkeit und Ziegelrohndichte

(1) Die Druckfestigkeit der Planhochlochziegel ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und muss den Werten der Tabelle 3 entsprechen. Der Formfaktor ist mit 1,0 anzusetzen.

**Tabelle 3:** Druckfestigkeit

| Druckfestigkeitsklasse der<br>Planhochlochziegel | Druckfestigkeit in N/mm <sup>2</sup> |                      |
|--|--------------------------------------|----------------------|
|  | Mittelwert                           | kleinster Einzelwert |
| 4  | $\geq 5,0$                           | $\geq 4,0$           |
| 6  | $\geq 7,5$                           | $\geq 6,0$           |

(2) Die Ziegelrohndichte ist nach DIN EN 772-13 zu bestimmen.

(3) Die Zuordnung in die Rohdichteklasse hat für die Ziegelrohndichte mit Dämmstofffüllung entsprechend Tabelle 4 zu erfolgen.

**Tabelle 4:** Rohdichteklasse

| Rohdichteklasse der<br>Planhochlochziegel | Brutto-Trockenrohndichte in kg/m <sup>3</sup> |             |
|---|---|-------------|
|   | Mittelwert                                    | Einzelwert  |
| 0,50<br>(Thermopor TV 7-Plan)             | 475 bis 500                                   | 445 bis 530 |
| 0,55<br>(Thermopor TV 8-Plan)             | 515 bis 550                                   | 485 bis 580 |

(4) Der Mittelwert der Ziegelrohndichte ohne Dämmstofffüllung muss in den in Tabelle 5 angegebenen Grenzen liegen.

(5) Bei den Planhochlochziegeln darf die Scherbenrohndichte den Wert nach Tabelle 5 nicht überschreiten. Bei Ermittlung der Scherbenrohndichte durch Unterwasserwägung darf dieser Wert um 2 % überschritten werden.

**Tabelle 5:** Anforderungen an die Ziegelrohndichte ohne Dämmstofffüllung und die Scherbenrohndichte der Planhochlochziegel

| Bezeichnung der<br>Planhochlochziegel | Ziegelrohndichte ohne Dämmstofffüllung<br>in kg/m <sup>3</sup> |             | Scherbenrohndichte in<br>kg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------|--|-------------|--|
|                                       | Mittelwert   | Einzelwert  |  |
| Thermopor TV 7-Plan                   | 450 bis 480  | 420 bis 510 | $\leq 1260$                                |
| Thermopor TV 8-Plan                   | 490 bis 530  | 460 bis 560 | $\leq 1390$                                |

#### 2.1.1.4 Scherbruchkraft

(1) Die Scherbruchkräfte der Planhochlochziegel müssen Tabelle 6 entsprechen.

Tabelle 6: Scherbruchkräfte

| Druckfestigkeitsklasse<br>der Planhochlochziegel | Mindestanforderung an die Scherbruchkraft |                              |
|--|---|------------------------------|
|  | Mittelwert<br>kN/m                        | kleinster Einzelwert<br>kN/m |
| 4  | 30  | 25                           |
| 6  | 45  | 35                           |

(2) Die Scherbruchkraft ist mit einer einschneidigen Scherversuchsanordnung an 10 Planhochlochziegeln ohne Dämmeinlage zu bestimmen. Dabei sind die Planhochlochziegel mit Zementmörtel abzugleichen, wobei in der Mittelebene der Aussparung ein 10 mm weiter Spalt im Abgleichmörtel frei zu lassen ist. Der gemessene Scherquerschnitt ist anzugeben.

#### 2.1.1.5 Wärmeleitfähigkeit

(1) Bei der Prüfung der Wärmeleitfähigkeit an aus den Planhochlochziegeln herausgeschnittenen Probekörpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664 (Verfahren mit dem Plattengerät) dürfen in trockenem Zustand die Messwerte der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{10, \text{tr}}$ , extrapoliert auf die obere Grenze der zulässigen Scherbenrohichte gem. Tabelle 5, die folgenden Werte nicht überschreiten:

"THERMOPOR TV 7 – Plan":  $\lambda_{10, \text{tr}} = 0,229 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ .

"THERMOPOR TV 8 – Plan":  $\lambda_{10, \text{tr}} = 0,324 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ .

Es ist ein Extrapolationsfaktor von  $0,03/100 \text{ kg}/\text{m}^3$  anzunehmen.

(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt, geprüft nach DIN EN ISO 12571 bei  $23 \text{ }^\circ\text{C}$  und 80 % relative Luftfeuchte, den Wert von 0,5 Masse-% nicht überschreiten.

#### 2.1.2 Integrierte Wärmedämmung

(1) Das Einbringen des Dämmstoffs in die Kammern hat in Form von vorkonfektionierten Formteilen nach dem beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Verfahren zu erfolgen.

(2) Die Kammern der Planhochlochziegel sind mit nichtbrennbarem (Baustoffklasse A1 oder A2 nach DIN 4102-1) Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162 des Anwendungstyps WAB oder WAP nach DIN V 4108-10 vollständig auszufüllen. Für den Dämmstoff muss der Grenzwert  $\lambda_{\text{grenz}} = 0,0337 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  und als Bemessungswert  $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  nachgewiesen sein. Der Mittelwert der Rohdichte des in die Kammern eingebrachten Dämmstoffes, geprüft nach DIN EN 1602 muss  $45 \text{ kg}/\text{m}^3 \pm 15 \%$  betragen.

#### 2.2 Kennzeichnung

(1) Jede Liefereinheit der Planhochlochziegel (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4 großen Beipackzettel vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

(2) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Planhochlochziegel ist mit folgenden Angaben zu versehen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Zulassungsnummer: Z-17.1-1005
- Abmessungen

- Druckfestigkeitsklasse
- Rohdichteklasse (verfüllt)
- Bezeichnung des Dämmstoffes und Brandverhalten
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_B$
- Herstellerzeichen
- Hersteller und Herstellwerk.

## **2.3 Übereinstimmungsbestätigung**

### **2.3.1 Allgemeines**

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Planhochlochziegel mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung (FÜ) durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

### **2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle**

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle für die Planhochlochziegel inklusive der Dämmstofffüllung muss mindestens die Prüfungen entsprechend den Angaben der Anlage 7 einschließen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.



(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

(1) In jedem Herstellwerk der Planhochlochziegel sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung (EP) der Planhochlochziegel und der Dämmstofffüllung durchzuführen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden.

(3) Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

(4) Die Fremdüberwachung der Planhochlochziegel muss mindestens die Prüfungen entsprechend den Angaben der Anlage 7 umfassen.

(5) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle jährlich eine Kopie des Prüfberichtes über die wärmeschutztechnischen Prüfungen zur Kenntnis zu geben.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung der Planhochlochziegel sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

## 3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

### 3.1 Planung und Bemessung

#### 3.1.1 Statische Berechnung

(1) Für die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 für Mauerwerk im Dünnbettverfahren (Mauerwerk mit Dünnbettmörtel) ohne Stoßfugenvermörtelung, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulässig.

(3) Für den charakteristischen Wert der Eigenlast gilt DIN EN 1991-1-1/NA, NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

(4) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dürfen Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(5) Für die charakteristischen Werte  $f_k$  der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 7.

Tabelle 7: Charakteristische Werte  $f_k$  der Druckfestigkeit

| Druckfestigkeitsklasse der Planhochlochziegel | Charakteristischer Wert $f_k$ der Druckfestigkeit MN/m <sup>2</sup> |
|---|---|
| 4   | 1,3   |
| 6   | 1,8   |



(6) Für die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor  $\Phi_m$  zur Berücksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemäß DIN EN 1996-1-1/NA, NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Sofern gemäß DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu 4.1 (1), ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfähigkeit erforderlich ist, ist dieser nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu führen, wobei für den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit  $V_{Rdlt}$  nur 50 % des sich aus der Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in Rechnung gestellt werden darf. Bei der Beurteilung eines Gebäudes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen Nachweis der räumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu berücksichtigen.

(8) Horizontalschlitzte entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulässig, wenn diese bei der Bemessung berücksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt ist dabei die Steinbreite abzüglich der Dicke des Außenlängssteges und der Breite der äußeren Kammerreihe anzunehmen.

(9) Vertikalschlitzte sind ohne rechnerischen Nachweis zulässig unter den in Abschnitt 4 (9) genannten Bedingungen.

### 3.1.2 Witterungsschutz

Außenwände sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmaßnahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Außenwänden mit Putz) sind so zu wählen, dass eine dauerhafte Überbrückung der Stoßfugenbereiche gegeben ist.

### 3.1.3 Wärmeschutz

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes ist für das Mauerwerk der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_B$  nach Tabelle 8 zugrunde zu legen.

Tabelle 8: Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

| Bezeichnung der Planhochlochziegel | Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$<br>in W/(m · K) |
|------------------------------------|---|
| "THERMOPOR TV 7 – Plan"            | 0,07  |
| "THERMOPOR TV 8 – Plan"            | 0,08  |

### 3.1.4 Schallschutz

(1) Für die Anforderungen an die Luftschalldämmung gilt DIN 4109-1.

(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 geführt werden.

### 3.1.5 Feuerwiderstandsfähigkeit

(1) Die Verwendung von tragenden Wänden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit und diesbezüglich die bauaufsichtliche Anforderung<sup>1</sup> "feuerhemmend", "hochfeuerhemmend" oder "feuerbeständig" und von Wänden, an die die Anforderung "Brandwand" gestellt werden, ist für die nachfolgenden Angaben nachgewiesen.

(2) Für die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemäß Tabelle 9 sind die in DIN EN 1996-1-2/NA, NDP zu Anhang B (5) und DIN 4102-4, Abschnitte 9.2 und 9.8 aufgeführten Festlegungen zu beachten.

<sup>1</sup>

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.

(3) Die  $\kappa$ -Werte gelten für Wände mit beidseitigem Putz, innen mit einer mindestens 15 mm dicken Putzbekleidung der Putzmörtelgruppe P IV nach DIN V 18550<sup>31</sup> und außen mit einer mindestens 20 mm dicken Putzbekleidung der Putzmörtelgruppe P II nach DIN V 18550 bzw. für Pfeiler mit allseitigem mindestens 15 mm dicken Putz der Putzmörtelgruppe P IV nach DIN V 18550.

(4) Für die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall  $\alpha_{fi}$  gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Für die Anwendung von Tabelle 9 gilt:

$$\kappa = \frac{25 - \frac{h_{ef}}{t}}{1,14 - 0,024 \cdot \frac{h_{ef}}{t}} \quad \text{für } 10 < \frac{h_{ef}}{t} \leq 25 \quad (1)$$

$$\kappa = \frac{15}{1,14 - 0,024 \cdot \frac{h_{ef}}{t}} \quad \text{für } \frac{h_{ef}}{t} \leq 10 \quad (2)$$

Dabei ist:

$h_{ef}$  die Knicklänge der Wand

$t$  die Dicke der Wand

**Tabelle 9:** Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwände gemäß DIN 4102-2 bzw. 4102-3

| tragende raumabschließende Wände (1seitige Brandbeanspruchung)   |  |   |        |        |
|--|--|---|--------|--------|
|  | Ausnutzungsfaktor                      | Mindestdicke $t$ in mm für die Feuerwiderstandsklassenbenennung |        |        |
|  |  | F 30-A  | F 60-A | F 90-A |
| Rohdichteklasse $\geq 0,50$ ,<br>Druckfestigkeitsklasse $\geq 4$ | $\alpha_{fi} \leq 0,0379 \cdot \kappa$ | (240)   | -      | -      |
| Rohdichteklasse $\geq 0,50$ ,<br>Druckfestigkeitsklasse $\geq 4$ | $\alpha_{fi} \leq 0,65$                | (365)   | (365)  | (365)  |

| tragende nichtraumabschließende Wände (mehrseitige Brandbeanspruchung) |                        |   |        |        |
|--|------------------------|---|--------|--------|
|  | Ausnutzungsfaktor      | Mindestdicke $t$ in mm für die Feuerwiderstandsklassenbenennung |        |        |
|  |                        | F 30-A  | F 60-A | F 90-A |
| Rohdichteklasse $\geq 0,55$ ,<br>Druckfestigkeitsklasse $\geq 6$       | $\alpha_{fi} \leq 0,7$ | (365)   | (365)  | -      |

| tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschließende Wandabschnitte, Länge < 1,0 m<br>(mehreseitige Brandbeanspruchung) |                         |                        |  |        |        |
|---|-------------------------|------------------------|--|--------|--------|
|   | Ausnutzungsfaktor       | Mindestdicke $t$<br>mm | Mindestbreite $b$ in mm für die Feuerwiderstandsklassenbenennung |        |        |
|   |                         |                        | F 30-A   | F 60-A | F 90-A |
| Rohdichteklasse $\geq 0,55$ ,<br>Druckfestigkeitsklasse $\geq 6$  | $\alpha_{fi} \leq 0,70$ | 365                    | (750)  | (750)  | -      |

| Brandwände (1seitige Brandbeanspruchung)                         |                         |                                       |               |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
|  | Ausnutzungsfaktor       | Mindestdicke $t$ in mm bei Ausführung |               |
|  |                         | einschaliger                          | zweischaliger |
| Rohdichteklasse $\geq 0,50$ ,<br>Druckfestigkeitsklasse $\geq 6$ | $\alpha_{fi} \leq 0,65$ | (365)                                 | -             |

(5) Für die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Übrigen Abschnitt 3.1.1.

### 3.2 Ausführung

(1) Für die Ausführung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dünnbettverfahren ohne Stoßfugenvermörtelung auszuführen.

(3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers für den Dünnbettmörtel sind zu beachten.

(4) Der Dünnbettmörtel ist auf die Lagerflächen der vom Staub gereinigten Planhochlochziegel mit dem speziell hierfür entwickelten Mörtelschlitten als geschlossenes Mörtelband entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, NCI zu 8.1.5 aufzutragen.

(5) Das geschlossene Mörtelband muss dauerhaft auch im Bereich der Löcher sichergestellt sein.

(6) Für jede Wanddicke ist ein gesonderter Mörtelschlitten mit der entsprechenden Breite der Planhochlochziegel zu verwenden.

(7) Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemäß DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5, zu stoßen, anzudrücken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgültige Lage zu bringen.

(8) In Wänden dürfen waagerechte Schlitze nur ausgeführt werden, wenn sie bei der Bemessung entsprechend Abschnitt 3.1.1 (8) berücksichtigt wurden.

Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulässig, wenn

- die Schlitzbreite und Schlitztiefe 35 mm nicht übersteigt,
- dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten werden,
- der Abstand der Schlitze von Öffnungen mindestens 150 mm beträgt und
- maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlänge angeordnet wird.

In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Länge sind vertikale Schlitze unzulässig.

(9) Bei der Ausführung von zweischaligem Mauerwerk ist die gemauerte Außenschale mit dem Mauerwerk aus den Planhochlochziegeln nach DIN EN 1996-2/NA, NCI Anhang NA.D, zu verbinden. Dafür sind entsprechend DIN EN 1996-2/NA, NCI Anhang NA.D, Absatz (4) g), Luftschichtanker DUO nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-17.1-1062 zu verwenden, jedoch nur bis zu einer Höhe von 20 m über Oberkante Gelände. Die Fugendicke der Innenschale soll 2 mm betragen. Das Mörtelauftragsverfahren ist auf diese Fugendicke abzustimmen. Für die zulässigen Schalenabstände, die Anzahl der Luftschichtanker und die Ausführung gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z-17.1-1062.

#### 4 Normenverzeichnis

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| DIN EN 772-1:2016-05          | Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN 772-1:2011+A1:2015  |
| DIN EN 772-13:2000-09         | Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der Netto- und Brutto-Trockenrohddichte von Mauersteinen (außer Natursteinen); Deutsche Fassung EN 772-13:2000                                  |
| DIN EN 772-16:2011-07         | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 16: Bestimmung der Maße; Deutsche Fassung EN 772-16:2011   |
| DIN EN 772-20:2005-05         | Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen; Deutsche Fassung EN 772-20:2000 + A1:2005  |
| DIN EN 998-2:2010-12          | Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel; Deutsche Fassung EN 998-2:2010  |
| DIN EN 1602:2013-05           | Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rohddichte  |
| DIN EN 1934:1998-04           | Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Messung des Wärmedurchlasswiderstandes; Heizkastenverfahren mit dem Wärmestrommesser - Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1934:1998                           |
| DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12    | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau     |
| DIN EN 1996-1-1:2013-02       | Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-1-1:2005+A1:2012                        |
| DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05    | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk              |
| DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Änderung A1 |
| DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Änderung A2 |
| DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06    | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall               |
| DIN EN 1996-2:2010-12         | Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009                        |



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/  
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-17.1-1005


Seite 13 von 13 | 6. November 2018

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| DIN EN 1996-2/NA:2012-01    | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk                   |
| DIN EN 1996-3:2010-12       | Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten; Deutsche Fassung EN 1996-3:2006 + AC:2009                        |
| DIN EN 1996-3/NA:2012-01    | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten              |
| DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten; Änderung A1 |
| DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten; Änderung A2 |
| DIN 4102-1:1998-05          | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen   |
| DIN 4102-2:1977-09          | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen   |
| DIN 4102-3:1977-09          | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen  |
| DIN 4102-4:2016-05          | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile   |
| DIN 4108-10:2008-06         | Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 10: Anwendungs-bezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe - Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe  |
| DIN 4109-1:2016-07          | Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen   |
| DIN 4109-2:2016-07          | Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen   |
| DIN EN ISO 12571:2013-12    | Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften (ISO 12571:2013); Deutsche Fassung EN ISO 12571:2013                     |
| DIN EN 13162:2013-03        | Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2012  |
| DIN V 18550:2005-04         | Putz und Putzsysteme – Ausführung  |

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow  
Abteilungsleiter

Beglaubigt



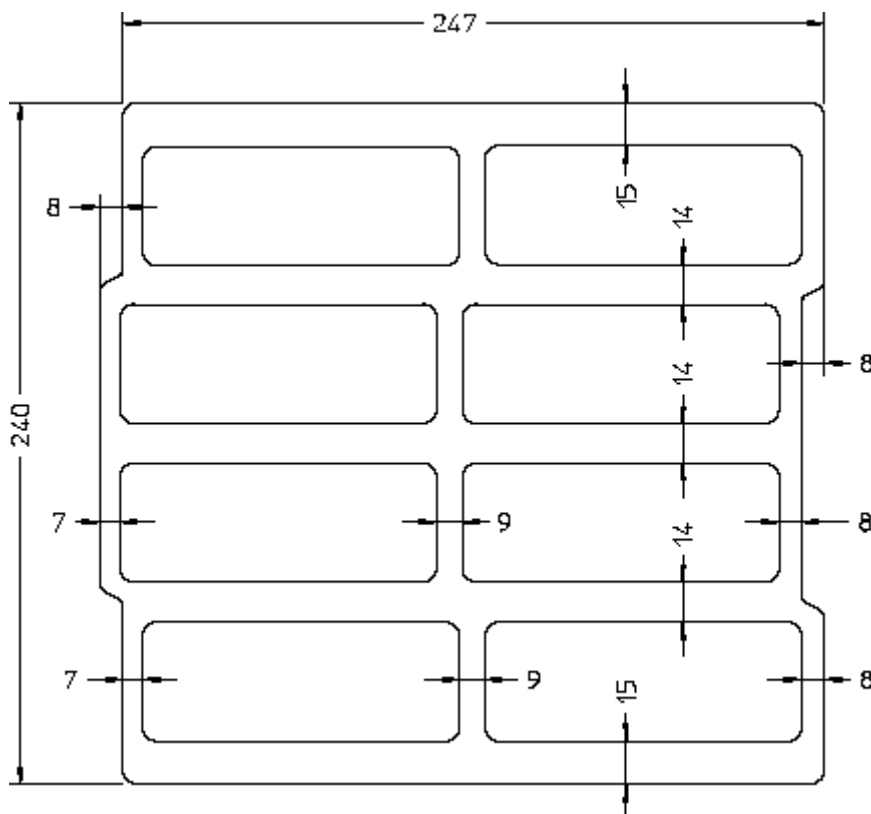


Alle Maße in mm

Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung  
(bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan")

Anlage 1


Lochbild 247 mm × 240 mm × 249 mm, symmetrische Anordnung Nut-Feder

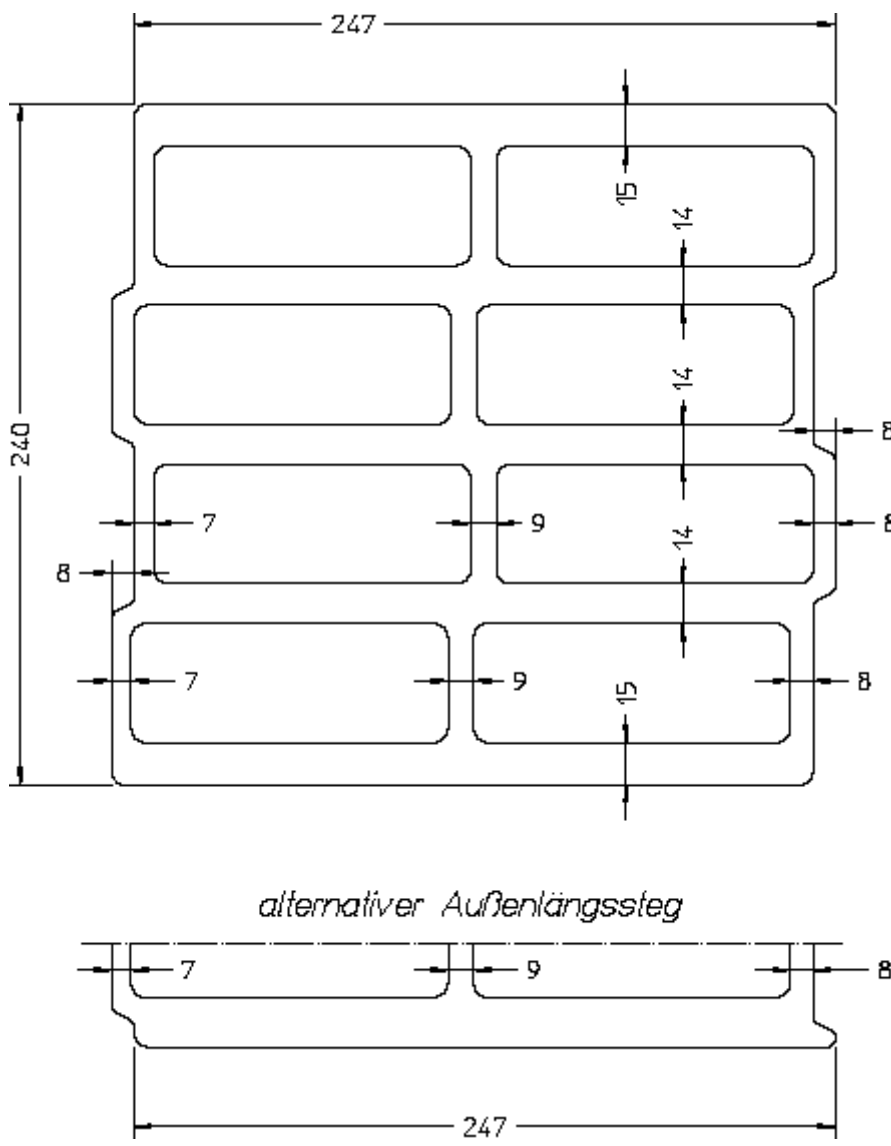

Alle Maße in mm

|   |          |
|---|----------|
| Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung<br>(bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan") | Anlage 2 |
| Lochbild 247 mm × 240 mm × 249 mm, asymmetrische Anordnung Nut-Feder  |          |



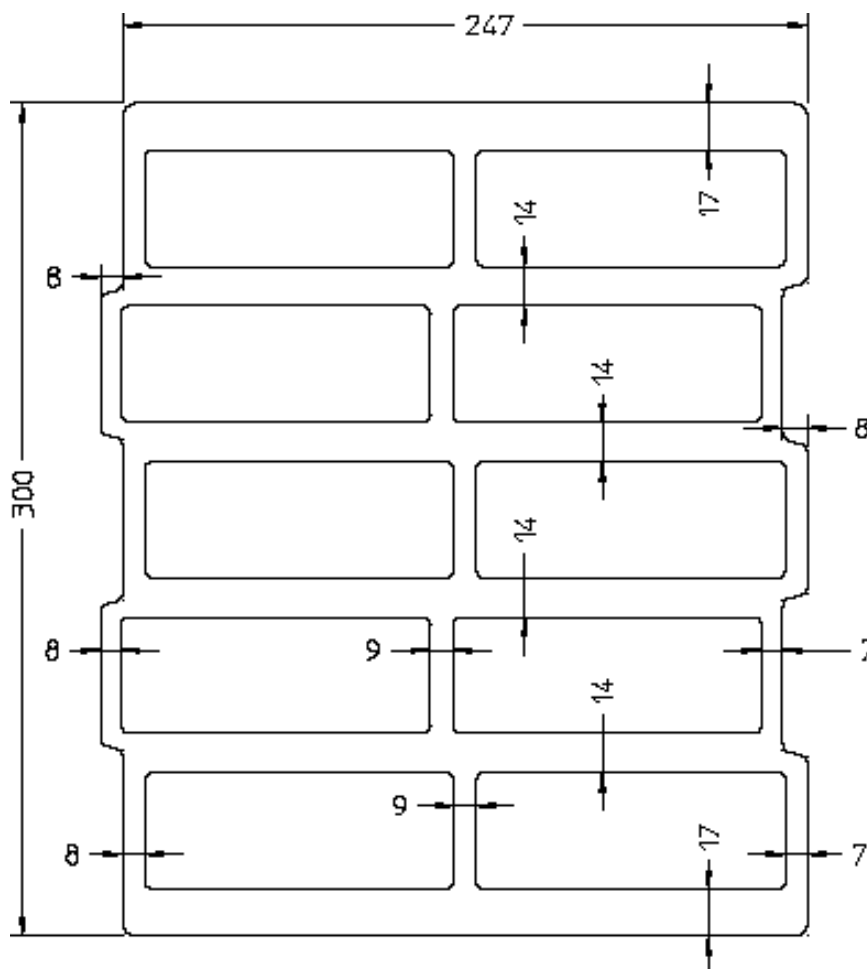


Alle Maße in mm

Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung  
 (bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan")

Anlage 3

Lochbild 247 mm × 300 mm × 249 mm

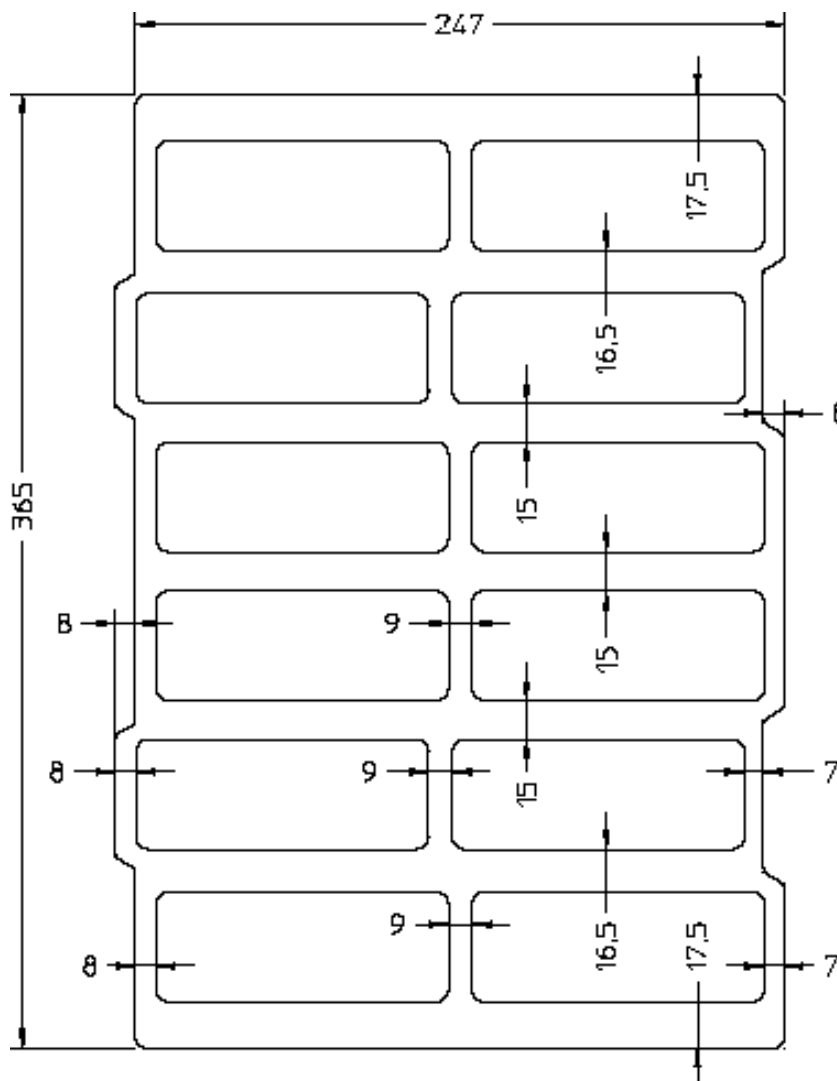


Alle Maße in mm

Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung  
 (bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan")

Anlage 4

Lochbild 247 mm × 365 mm × 249 mm

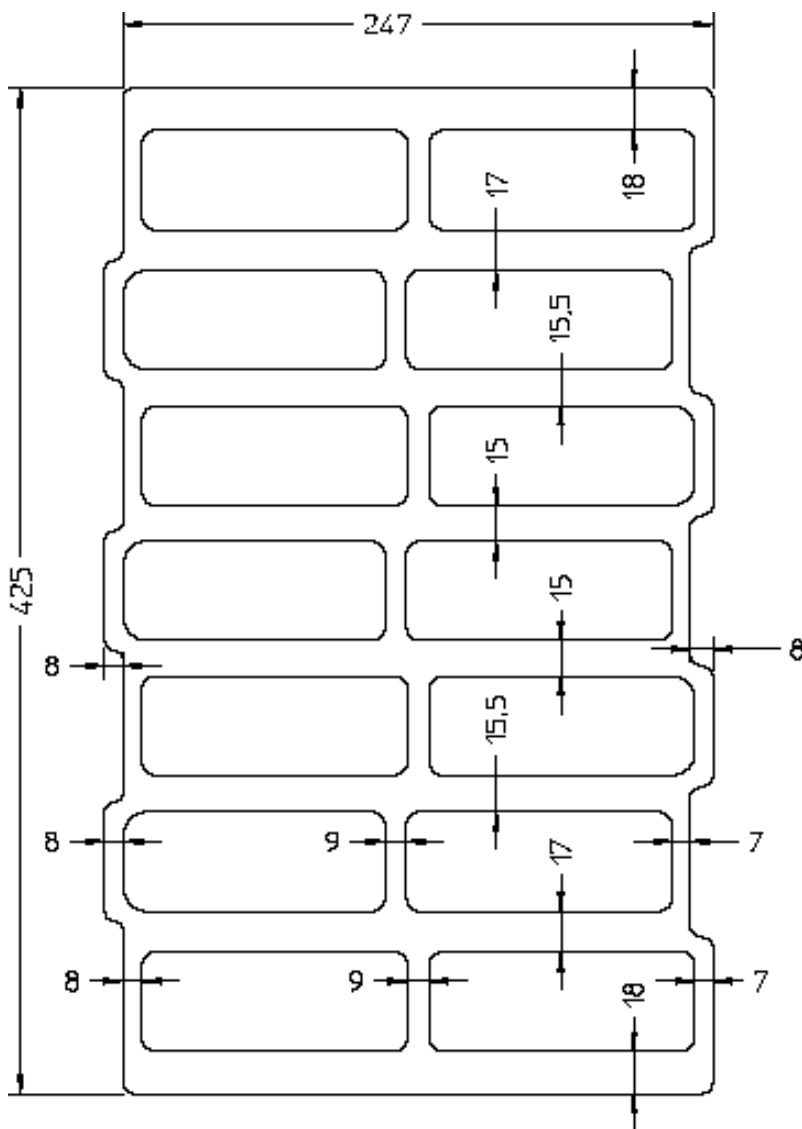


Alle Maße in mm

Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung  
 (bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan")

Anlage 5

Lochbild 247 mm × 425 mm × 249 mm

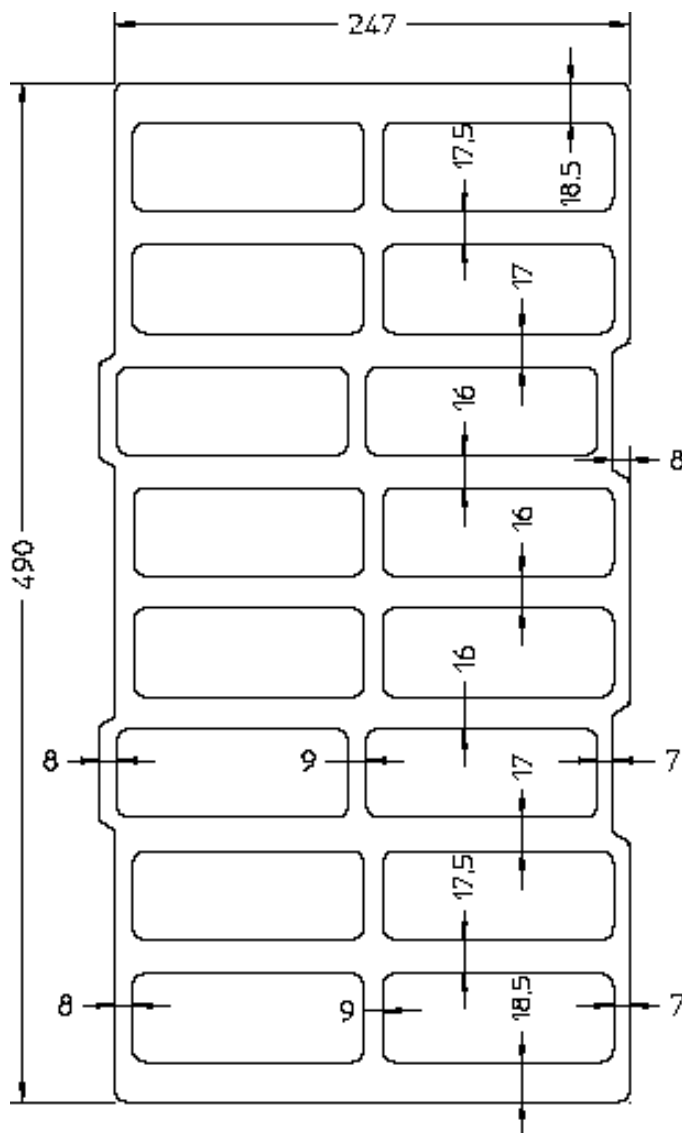

Alle Maße in mm

Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung  
 (bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan")

Anlage 6

Lochbild 247 mm × 490 mm × 249 mm

| Prüfung   |  | Prüfnorm<br>bzw.<br>-vorschrift | WPK  | EP                 | FÜ<br>2 x<br>jährlich | Wert/Toleranz                     |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1. Planhochlochziegel</b>  |  |                                 |  |                    |                       |                                   |
| 1.1   | Maße   | DIN EN 772-16                   | 1 x je<br>Woche <sup>1)</sup>              | x                  | x                     | siehe 2.1.1.2                     |
| 1.2   | Ebenheit und<br>Planparallelität der<br>Lagerflächen   | DIN EN 772-20<br>DIN EN 772-16  | 1 x je<br>Woche <sup>1)</sup>              | x                  | x                     | ≤ 1,0 mm                          |
| 1.3   | Gesamtlochquerschnitt,<br>Lochanordnung,<br>Stegdicken, Summe der<br>Quersteddicken,<br>Stirnflächenverzahnung | DIN EN 772-16                   | 1 x je<br>Woche <sup>1)</sup>              | x                  | x                     | siehe 2.1.1.2,<br>Anlagen 1 bis 6 |
| 1.4   | Druckfestigkeit,<br>Formfaktor = 1,0   | DIN EN 772-1                    | 1 x je<br>Woche <sup>1)</sup>              | x                  | x                     | siehe 2.1.1.3 (1)                 |
| 1.5   | Ziegelrohndichte mit und<br>ohne Dämmstofffüllung  | DIN EN 772-13,<br>7.3           | 1 x je<br>Woche <sup>1)</sup>              | x                  | x                     | siehe 2.1.1.3 (3)<br>und (4)      |
| 1.6   | Scherbenrohndichte   | DIN EN 772-13,<br>7.2           | 1 x je<br>Woche <sup>1)</sup>              | x                  | x                     | siehe 2.1.1.3 (5)                 |
| 1.7   | Scherbruchkraft  | 2.1.1.4                         | -  | x                  | jährlich              | 2.1.1.4, Tabelle 6                |
| 1.8   | Absorptionsfeuchtegehalt<br>bei 23°C / 80 % rel. F.  | DIN EN ISO 12571                | ¼<br>jährlich <sup>2)</sup>                | x <sup>3),4)</sup> | jährlich              | ≤ 0,5 Masse-%                     |
| 1.9   | Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, tr}$  | DIN EN 12664                    | -  | x <sup>3)</sup>    | jährlich              | siehe 2.1.1.5 (1)                 |
| 1.10  | Kennzeichnung  | visuell                         | x  | x                  | x                     | siehe 2.2                         |
| <b>2. Dämmstofffüllung</b>  |  |                                 |  |                    |                       |                                   |
| 2.1   | Ausgangsstoffe und<br>Eigenschaften mit<br>Kennzeichnung   | Visuelle Prüfung                | jede<br>Lieferung                          | x                  | x                     | siehe 2.1.2                       |
| 2.2   | Abmessungen der<br>vorkonfektionierte Formteile  | Messung                         | laufend                                    | x                  | x                     | siehe 2.1.2                       |
| 2.3   | Rohndichte der Mineralwolle  | DIN EN 1602                     | mind. 3<br>Proben je<br>Lieferein-<br>heit | x                  | x                     | 45kg/m <sup>3</sup> ± 15 %        |
| 2.4   | vollständige Verfüllung der<br>Kammern   | visuell                         | laufend                                    | x                  | x                     | vollständig verfüllt              |
| Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung<br>(bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan") |  |                                 |  |                    |                       | Anlage 7                          |
| Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremdüberwachung (FÜ)<br>und der Erstprüfung (EP) der Planhochlochziegel            |  |                                 |  |                    |                       |                                   |

<sup>1)</sup> bzw. mindestens je 500 m<sup>3</sup> Ziegel; bei Tagesproduktionen > 500 m<sup>3</sup> Ziegel einmal täglich an 3 Probekörpern

<sup>2)</sup> Die Häufigkeit darf auf einmal jährlich reduziert werden, wenn die ständige Einhaltung der Anforderung über mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

<sup>3)</sup> durch eine hierfür anerkannte Stelle

<sup>4)</sup> an mindestens 3 Probekörpern

| Wesentliches Merkmal  | Abschnitt nach DIN EN 998-2 | Wert/Kategorie/Klasse   |
|---|-----------------------------|---|
| Bezeichnung   | -                           | Dünnbettmörtel 900 D  |
| Herstellwerk  | -                           | Franken Maxit GmbH & Co., Azendorf 63,<br>95359 Kasendorf               |
| Druckfestigkeit   | 5.4.1                       | Kategorie M 10  |
| Verbundfestigkeit   | 5.4.2                       | $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ *  |
| max. Korngröße der Gesteinskörnung  | 5.5.2                       | $< 1,0 \text{ mm}$  |
| Verarbeitbarkeitszeit   | 5.2.1                       | $\geq 4 \text{ h}$  |
| Korrigierbarkeitszeit   | 5.5.3                       | $\geq 7 \text{ min}$  |
| Chloridgehalt   | 5.2.2                       | $\leq 0,1 \text{ Masse-\%}$<br>bezogen auf die Trockenmasse des Mörtels |
| Wasserdampfdurchlässigkeit  | 5.4.4                       | $\mu = 15/35$   |
| Trockenrohichte des Festmörtels   | 5.4.5                       | $\geq 700 \text{ kg/m}^3$ und $\leq 900 \text{ kg/m}^3$                 |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\text{dry,mat}}$   | 5.4.6                       | $\leq 0,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$                                  |
| Brandverhalten  | 5.6                         | Klasse A1   |
| * charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach DIN V 20000-412, Abschnitt 6, Tabelle 3 oder ZMK-R8 bzw. ZMK-R9 Planhochlochziegel |                             |   |
| Mauerwerk aus THERMOPOR-Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung<br>(bezeichnet als "THERMOPOR TV 7 - Plan" und "THERMOPOR TV 8 - Plan")                           |                             | Anlage 8  |
| Produktbeschreibung des Dünnbettmörtels   |                             |   |